

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Επιθεωρήσεων Reach En Force 8 - Ελλάδα

«REF 8: Enforcement of CLP, REACH and BPR duties related to substances, mixtures and articles sold online»


Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2020

ΓΕΝΙΚΑ

- Συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων: 127
- Συνολικός αριθμός δειγμάτων που εξετάστηκαν: 127
- Αριθμός δειγμάτων που έγινε έλεγχος του άρθρου 48(§2) CLP: 120
- Αριθμός δειγμάτων που έγινε έλεγχος περιορισμών, παράρτημα XVII REACH: 7

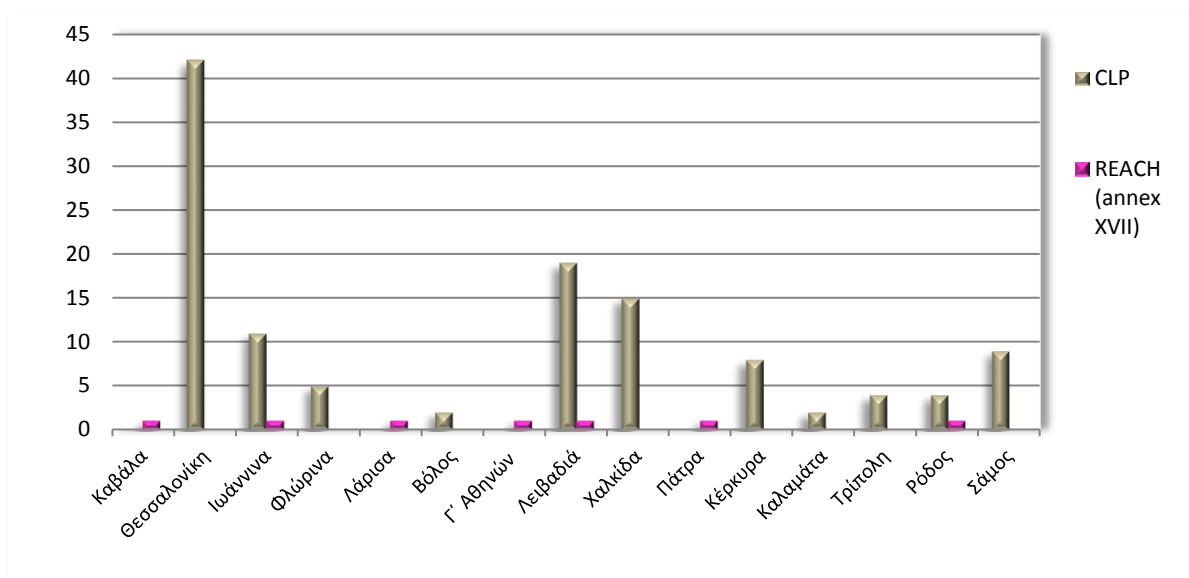

Σχήμα 1. Κατανομή επιθεωρήσεων/δειγμάτων ανά Χημική Υπηρεσία

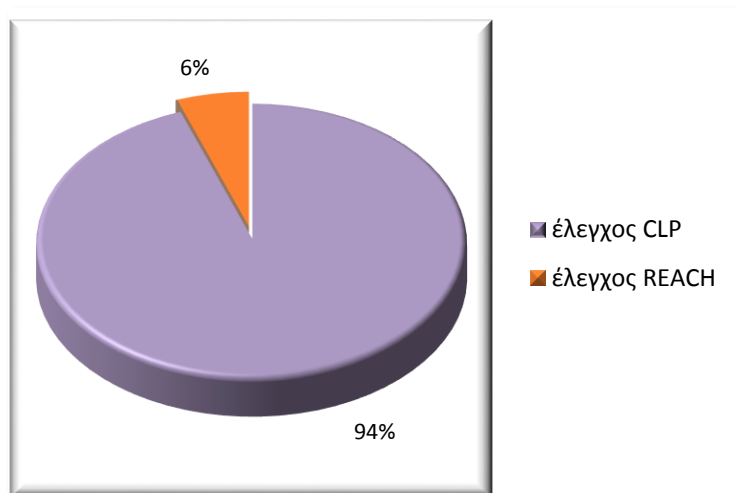

Σχήμα 2: Κατανομή επιθεωρήσεων/δειγμάτων ανά νομοθεσία ελέγχου


ΕΛΕΓΧΟΣ CLP

Αριθμός δειγμάτων που έγινε έλεγχος του άρθρου 48(§2) **CLP: 120**

- Έγινε έλεγχος σε **119** μείγματα και **1** ουσία
- Βρέθηκε μη συμμόρφωση σε **67** μείγματα
- Ποσοστό μη συμμόρφωσης: **56%**

Ενέργειες που ακολούθησαν κατόπιν εντοπισμού των μη συμμορφούμενων δειγμάτων (**67**):

- Τα **65** από αυτά συμμορφώθηκαν κατόπιν εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών
 - ✓ 12% αυτών, αποσύρθηκαν
 - ✓ 88% αυτών, διορθώθηκε το περιεχόμενο της διαφήμισης (σε συμμόρφωση με το CLP)
- Σε **2** από αυτά: δεν έγινε καμία ενέργεια αποκατάστασης συμμόρφωσης -> επόμενη ενέργεια, επιθεώρηση επί τόπου
- Έγινε επιβολή προστίμου σε τέσσερις επιθεωρήσεις (για 4 μη συμμορφούμενα δείγματα)

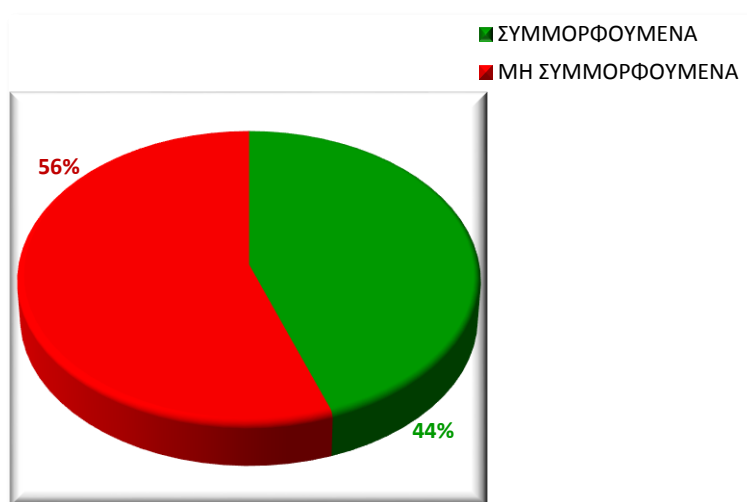

Σχήμα 3: Κατανομή συμμόρφωσης στα δείγματα ελέγχου CLP-άρθρο 48(§2)

ΕΛΕΓΧΟΣ REACH

Αριθμός δειγμάτων που έγινε έλεγχος περιορισμών του παραρτήματος XVII **REACH: 7**

- Είδος δειγμάτων: Ψευδοκοσμήματα, πλαστικά παιχνίδια, πλαστικά είδη και υφάνισμα
- Περιορισμοί που εξετάστηκαν: Κάδμιο (περιορισμός 23), Νικέλιο (περιορισμός 27), Μόλυβδος (περιορισμός 63), Φθαλικές ενώσεις (περιορισμοί 51 και 52) και Αζωχρωστικές-Αζωχρώματα (περιορισμός 43)
- Δεν βρέθηκε μη συμμόρφωση.

Απρίλιος 2021